

Brixham Single

SKU 1513xxx

INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

EN PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY




THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.


FR LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS. CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE LES CONDUCTEURS DE LA DÉRIVATION SONT ADÉQUATS.

ES LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES


ESTE PRODUCTOR DEBE SER INSTALADO SEGUN EL CODIGO DE INSTALACION APLICABLE POR UNA PERSONA QUE CONOZCA LE CONSTUSSION Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LOS RIESGOS QUE SUPONE. CONSULTAR A UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA ASEGURAR LA ELECCION DEL CONDUCTOR DE CIRCUITO DERIVADO.

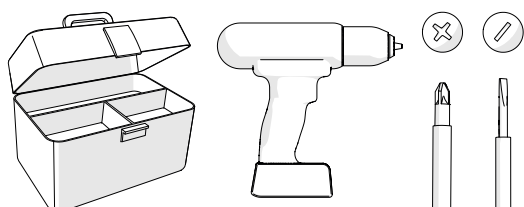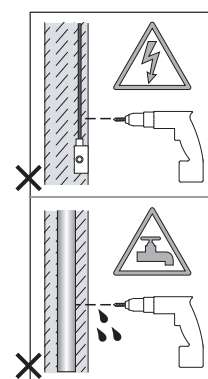



Junction Box Installation/ Installation De Boîte De Jonction/ Instalación De La Caja De Conexión

1

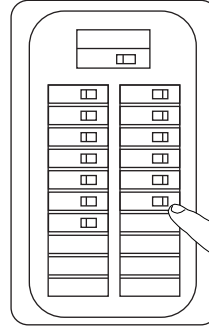


Electrical work should be performed with the power OFF on the respective circuit and be conducted by a licenced professional.


Les travaux électriques doivent être effectués avec le hors tension sur le circuit et être conduit par un professionnel agréé.

El trabajo eléctrico debe ser realizado con el apague el respectivo circuito y ser conducido por un profesional con licencia.

2

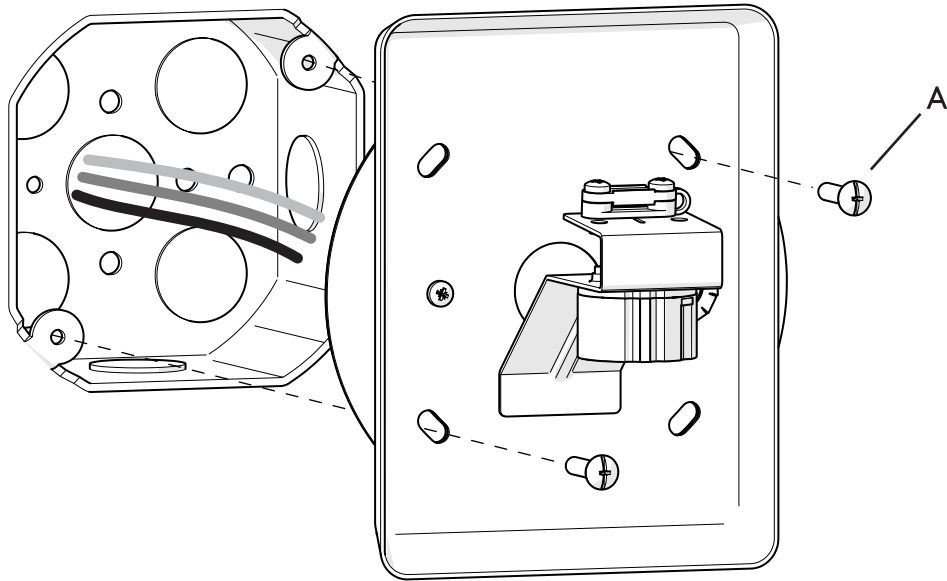


3

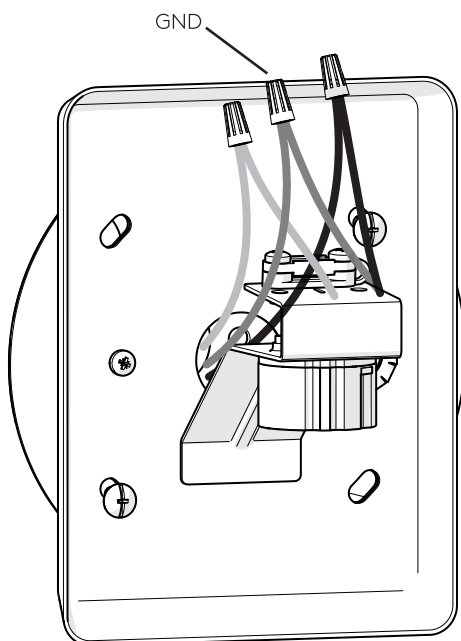


WHITE SUPPLY	WHITE OR IDENTIFIED	FILS DE COURANT	FILS DE CONNECTEUR	CABLE DE SUMINISTRO	CABLE A LÁMPARA
WIRE / NEUTRAL	FIXTURE WIRE	BLANC / NEUTRE	BLANC OU IDENTIFIABLE	BLANCO / NEGATIVO	BLANCO / NEGATIVO
	UL LISTED WIRE NUTS		ÉCROUS DE FIL HOMOLOGUÉS UL		CONOS ELÉCTRICOS LISTADOS POR UL
BLACK SUPPLY	PLAIN OR BLACK	FILS DE COURANT	FILS DE CONNECTEUR	CABLE DE SUMINISTRO	CABLE A LÁMPARA
WIRE	FIXTURE WIRE	NOIR	NOIR OU SANS MARQUES	NEGRO	NEGRO
BARE, OR GREEN	BARE, OR GREEN	FILS VERT OU NEUTRE DU COURANT	FILS VERT OU NEUTRE	CABLE DESNUDÉ / VERDE	CABLE A LÁMPARA
GROUND WIRE FROM SUPPLY	FIXTURE GROUND WIRE			TIERRA FÍSICA DEL SUMINISTRO	VERDE / TIERRA FÍSICA

Use the appropriate UL listed wire nut for the number of conductors in the installation/Utilisez l'écrou de fil homologué UL approprié pour le nombre de conducteurs dans l'installation/Utilice el cono eléctrico apropiado listado por UL para la cantidad de conductores en la instalación


4

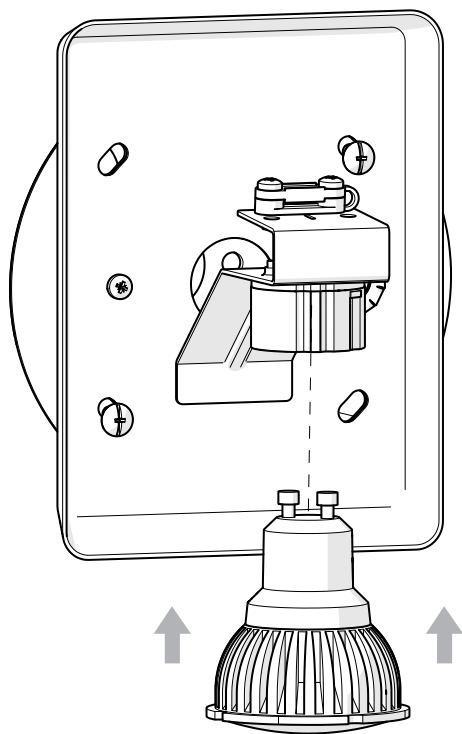

5

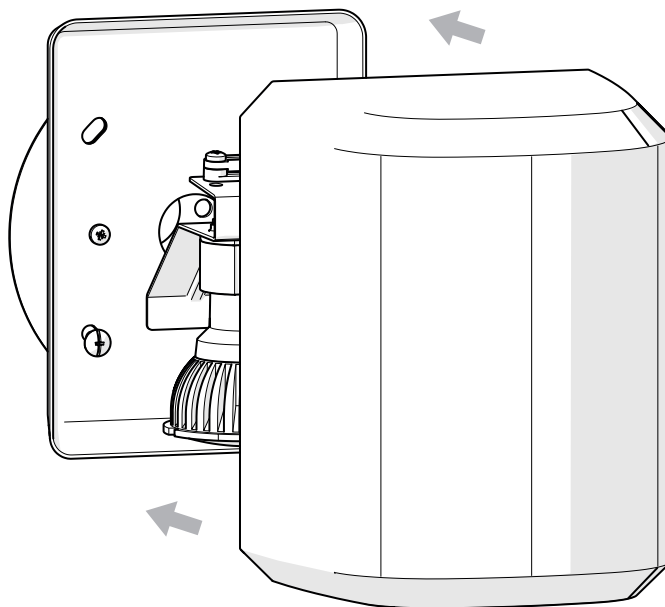

6

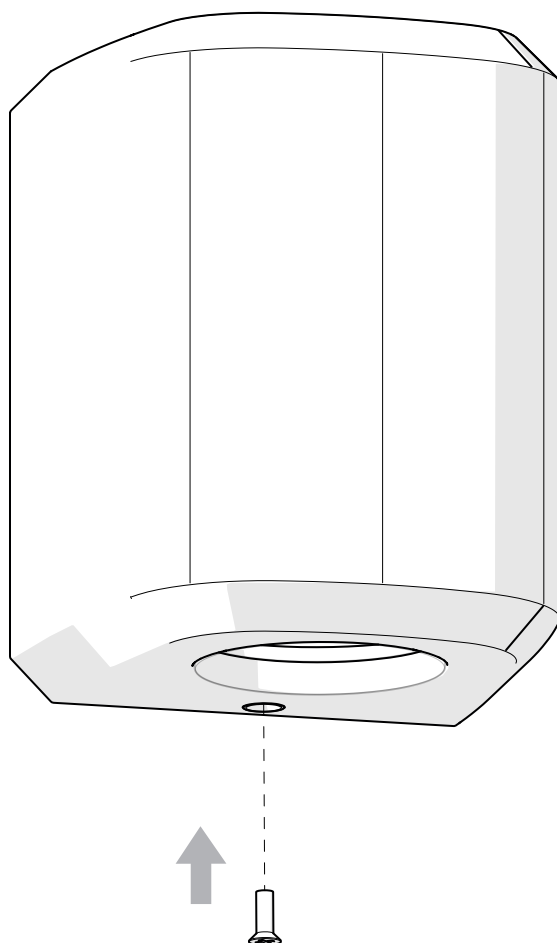

Brixham Twin

SKU 1513xxx

INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION / INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

EN PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY




THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.


FR LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAÎT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS. CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE LES CONDUCTEURS DE LA DÉRIVATION SONT ADÉQUATS.

ES LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES

ESTE PRODUCTOR DEBE SER INSTALADO SEGUN EL CODIGO DE INSTALACION APLICABLE POR UNA PERSONA QUE CONOZCA LE CONSTUSSION Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LOS RIESGOS QUE SUPONE. CONSULTAR A UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA ASEGURAR LA ELECCION DEL CONDUCTOR DE CIRCUITO DERIVADO.

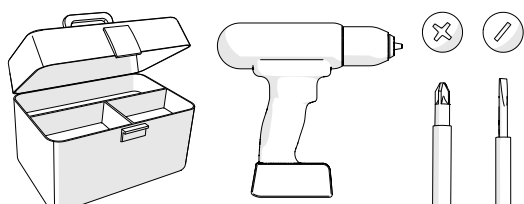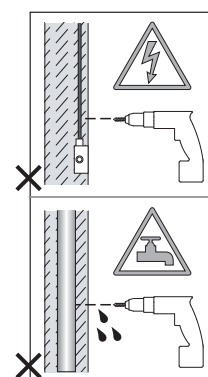



Junction Box Installation/
Installation De Boîte De Jonction/
Instalación De La Caja De Conexión

1




Electrical work should be performed with the power OFF on the respective circuit and be conducted by a licenced professional.


Les travaux électriques doivent être effectués avec le hors tension sur le circuit et être conduit par un professionnel agréé.

El trabajo eléctrico debe ser realizado con el apagado el respectivo circuito y ser conducido por un profesional con licencia.

2

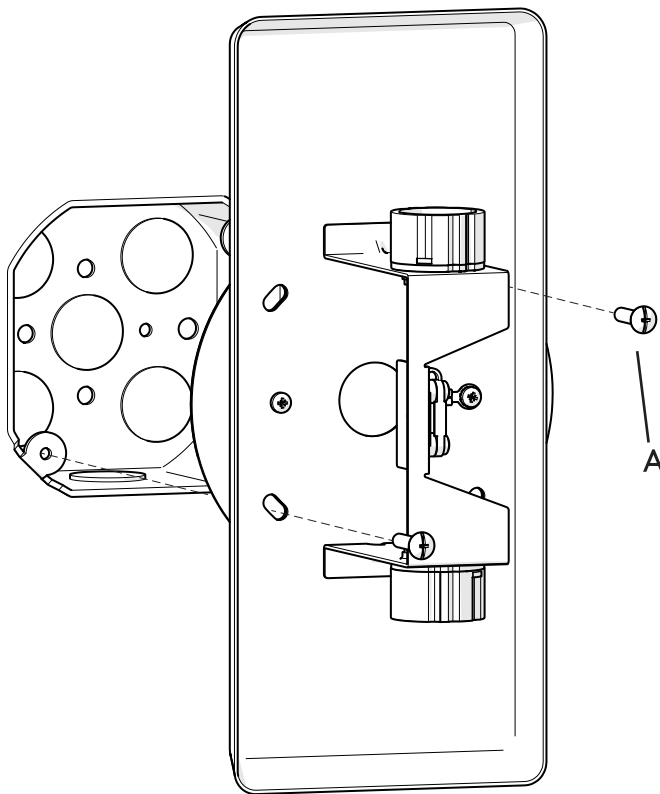


3

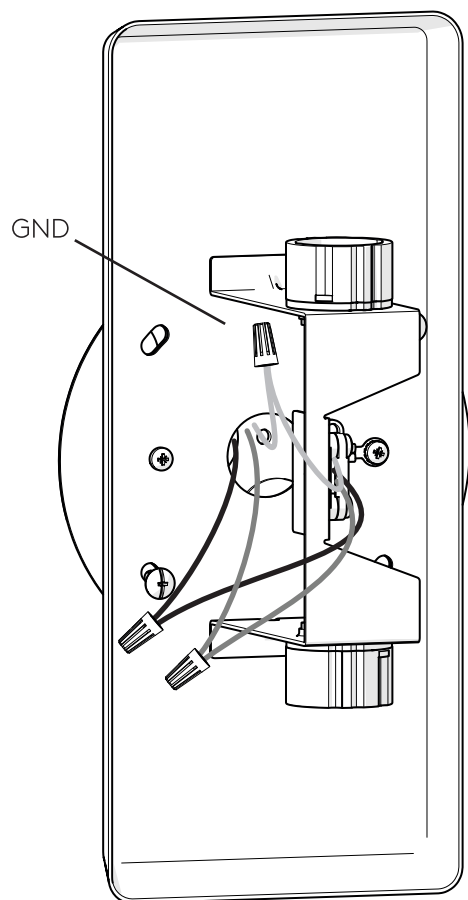


WHITE SUPPLY WIRE / NEUTRAL WHITE OR IDENTIFIED FIXTURE WIRE UL LISTED WIRE NUTS	FILS DE COURANT BLANC / NEUTRE FILS DE CONNECTEUR BLANC OU IDENTIFIABLE ÉCROUS DE FIL HOMOLOGUÉS UL	CABLE DE SUMINISTRO BLANCO / NEGATIVO CABLE A LÁMPARA BLANCO / NEGATIVO CONOS ELÉCTRICOS LISTADOS POR UL
BLACK SUPPLY WIRE PLAIN OR BLACK FIXTURE WIRE	FILS DE COURANT NOIR FILS DE CONNECTEUR NOIR OU SANS MARQUES	CABLE DE SUMINISTRO NEGRO CABLE A LÁMPARA NEGRO
BARE, OR GREEN GROUND WIRE FROM SUPPLY BARE, OR GREEN FIXTURE GROUND WIRE	FILS VERT OU NEUTRE DU COURANT FILS VERT OU NEUTRE	CABLE DESNUDO / VERDE TIERRA FÍSICA DEL SUMINISTRO CABLE A LÁMPARA VERDE / TIERRA FÍSICA

- ! Use the appropriate UL listed wire nut for the number of conductors in the installation/
Utilisez l'écrou de fil homologué UL approprié pour le nombre de conducteurs dans l'installation/
• Utilice el cono eléctrico apropiado listado por UL para la cantidad de conductores en la instalación

4

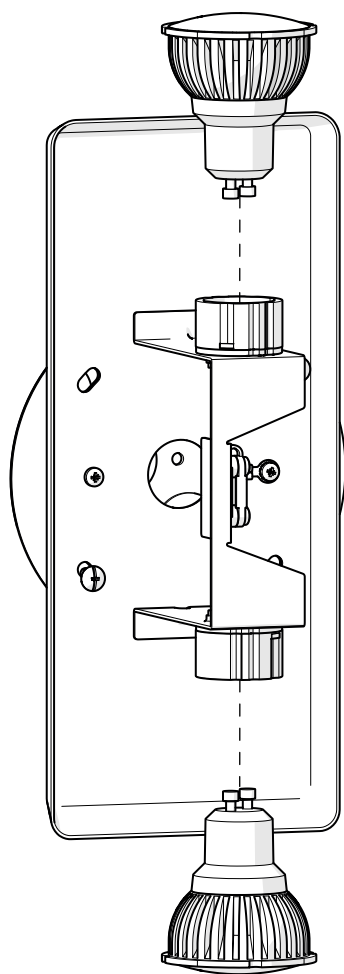

5

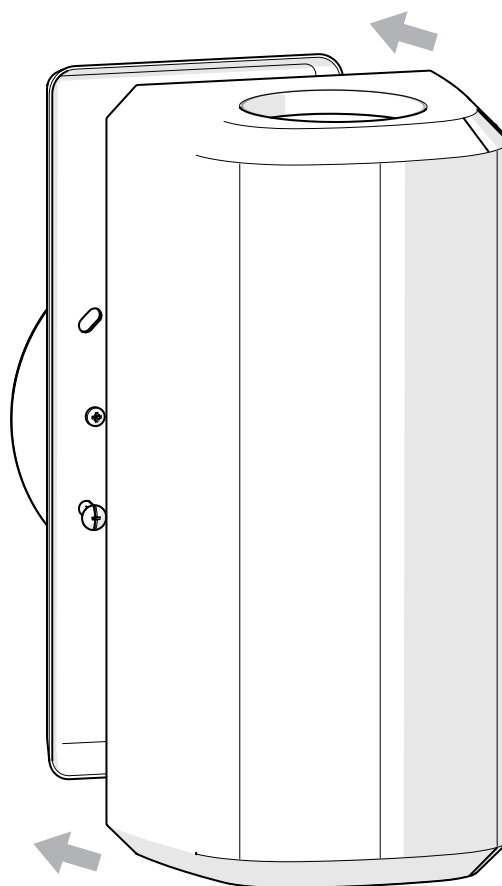

6

